



KANALIZAČNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Libníč

listopad 2024

výtisk č. 1

KANALIZAČNÍ ŘÁD LIBNÍČ

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

obec Libníč

Kanalizační stoková síť-Identifikační číslo majetkové evidence:

3102-683035-00581445-3/1

3102-683035-00581445-3/2

Čistírna odpadních vod-Identifikační číslo majetkové evidence:

3102-683035-00581445-4/1

3102-683035-00581445-4/2

Provozovatel kanalizace:

ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: *2. 12. 2024*

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

razítko :oddíl B, vložka 657.....(200)

podpis : 

Působnost kanalizačního řádu na území : obec Libníč (k.ú. Libníč)

Souhlas vlastníka se zněním Kanalizačního řádu:

dne:

OBEC LIBNÍČ
Libníč 85, 373 71 Libníč
IČ: 005 81 445

razítko :

podpis : 

Kanalizační řád schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany ŽP** rozhodnutím čj. ze dne *10. 12. 2024*.

002P/12663/2024/Pak

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor ochrany životního prostředí

5 Paříškova

Aktualizace KŘ musí být provedena vždy při změně údajů, které jsou uvedeny v kapitolách 2, 4, 5, 6, 8, 9 a v Příloze č. 1. Celkovou revizi provozovatel provede nejpozději do 10 let od schválení KŘ.

KŘ bude uložen:

1. Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany ŽP
2. Obec Libníč
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Budějovicko

Obsah kanalizačního řádu

1. Úvod - popisná část
2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod
3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV
4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace
7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci
8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod
9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod
10. Přílohy

Seznam použitých zkratk a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PV / PM	Povodí Vltavy / Povodí Moravy
SPÚ-SVD	Státní pozemkový úřad – správa vodohospodářských děl
KŘ	kanalizační řád
VKV	volná kanalizační výust
ČOV	čistírna odpadních vod
DČOV	domovní čistírna odpadních vod
ČSK	čerpací stanice
ORL	odlučovač ropných látek
LT	lapač tuků
OA	odlučovač amalgámu
ČSPH	čerpací stanice pohonných hmot
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
C ₁₀ - C ₄₀	uhlovodíky – ropné látky
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu
NV	nařízení vlády

1. Úvod

1.1

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na veškerou kanalizaci pro veřejnou potřebu v předmětném území. Situace kanalizační sítě v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího rozsahu v době zpracování. KŘ se vztahuje i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a připojenou po schválení tohoto KŘ.

1.2

Obec Libníč se nachází cca 8 km severovýchodně od města České Budějovice. V obci trvale žije 465 obyvatel. K obci Libníč patří místní část Jelmo, která není řešena tímto kanalizačním řádem.

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Libníč je napojen na jihočeskou vodárenskou soustavu – vodovod Úsilné – Lišov – Hůry, přes vodojem 300 m³. Cca 5% obyvatel má vlastní zdroj vody, domovní studny.

Obec Libníč má vybudovanou gravitační jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou čištěny na centrální čistírně odpadních vod, která se nachází v západní části obce s odtokem vyčištěných odpadních vod do bezejmenného přítoku potoka Kyselá voda. V roce 2021 proběhla přestavba původní kořenové na aktivační typ ČOV. Kanalizace v obci má dvě větve. Jedna větev (BE DN 400, 500) je zdvojená a probíhá z obou stran hlavní komunikace, poté návsí okolo rybníčku. V šachtě pod obcí se obě stoky stékají do kanalizace BE DN 600, na které je vybudována odlehčovací komora. Za odlehčovací komorou přechází do stoky PVC 300, která vyúsťuje na čistírnu odpadních vod.

Druhá větev je vybudována z PVC DN 500, vede ve stejném směru po jižním okraji obce k ZTV Za Humny. V šachtě pod obcí je kanalizace napojena do první větve (BE DN500).

Kolem fotbalového hřiště prochází oddílná splašková kanalizace PVC 300, do které je napojena výtlačná kanalizace PE 63 (začíná u domu č.p. 179). Oddílná splašková kanalizace se dále nachází severně od OK před ČOV (rok výstavby 2018 a 2019) a v jižní části obce v ulici Ke Hřbitovu – PP 300 (rok výstavby 2011).

Na pozemku p.č. 501/13 a 23/3 vybudoval v roce 2020 soukromý investor oddílnou kanalizaci, která nebyla dosud předána do majetku obce.

Severovýchodní část obce je odkanalizována oddílnou kanalizací v jiném vlastnictví a také není řešena tímto kanalizačním řádem. Splašková kanalizace je vybudována z PE 300, odvádí odpadní vody z jednotlivých objektů (i z objektu Mateřské školy Libníč a Svobodné ZŠ a MŠ Doma v lese, Libníč 47) a je zaústěna do kanalizace a ČOV ve vlastnictví Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie s adresou Libníč 17. Dešťová kanalizace probíhá po obou stranách komunikace, pod kostelem se stéká do jedné a vyúsťuje do potoka.

V místní části U lesa se nachází oddílná stoková síť. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody z cca 10 rodinných domů na čistírnu odpadních vod BC 50. Dále se zde nachází 10 nemovitostí, které mají předčištěné odpadní vody svedeny jednotnou kanalizací do volné kanalizační výusti VKV 1. Vyústění VKV 1 je do kanalizační šachty na výustním potrubí ČOV BC 50. Vyústění do toku je společné pro ČOV BC 50 i VKV 1.

Dešťová kanalizace obce není řešena tímto kanalizačním řádem.

Za základní občansko-technické vybavenosti se v obci nachází mimo již zmíněné školy, Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Hospoda Pod Kaštanem, Libníč 85 (nevaří se) a prodejna potravin, Libníč 86.

2. Základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

2.1. Právní předpisy

- Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).
- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 4.
- Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000,- Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
- Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojkou odpojit.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze kanalizace.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i srážkových vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.
- Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na producenty odpadních vod, které ve všech ukazatelích splňují standardní limity znečištění dle kapitoly 5 Kanalizačního řádu.
- Do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno vypouštět odpady, to znamená látky spadající do režimu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Do této kategorie náleží i kuchyňský odpad v jakékoliv, tedy i rozmělněné podobě, proto není dovolena instalace drtičů kuchyňského odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci odběratelů.
- Producenti, jejichž odpadní vody vykazují nadstandardní znečištění, mohou obvykle dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění odpadních vod. Na specifické vyšší limity odpadní vody neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení kapacity a zatížení ČOV. Producenti se specifickými vyššími limity musí být uvedeni v Příloze č. 1 Kanalizačního řádu.
- U části kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod (ČOV), není dovoleno vypouštět do ní odpadní vody přes septiky ani žumpy (§ 18 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je-li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

2.3.1. Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody:

- U části kanalizace zakončené volnou výustí (bez čistírny odpadních vod) musí být každá kanalizační přípojka vybavena předčištěním dostatečné kapacity (tříkomorový septik objemu min. 1m³/připojenou osobu nebo domovní DČOV). Vlastník předčištění je povinen jej udržovat v řádném stavu - v případě instalované DČOV dle provozního řádu, v případě septiku je vlastník povinen zajistit vývoz části kalu ode dna v četnosti:
 - a) při dodržení požadované velikosti septiku: 1 x za 2 roky u objektů trvalého bydlení nebo 1 x za 5 let u rekreačních objektů

b) při nedodržení požadované velikosti septiku je požadovaná četnost vyšší přímo úměrně vztahu: $1 / \text{počet skutečných m}^3 \text{ objemu septiku na 1 připojenou osobu}$

V septiku je nutno vždy ponechat vrstvu min. 10 cm kalu pro zaočkování (start) dalšího čištění.

- Je zakázáno přečerpávat usazené kaly z DČOV nebo septiku do jakékoli části veřejné kanalizace nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu kalu je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkově kanalizace.
- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Producent je povinen předčistit v **odlučovači (lapači) ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel $C_{10} - C_{40}$ ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z manipulačních ploch autoservisů, z myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.
- Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapače do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapače je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkově kanalizace.
- Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do kanalizace pro veřejnou potřebu a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.
- Producent je povinen předčistit a **dezinfikovat** odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny (ČSN 75 6406).
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity Kanalizačního řádu. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV.
- Producenty odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění (mimo septiků a DČOV), provozovatel uvede v příloze Kanalizačního řádu.
- K vypouštění odpadních vod s obsahem **zvlášť nebezpečné závadné látky** musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zák. č. 254/2001 Sb. Přičemž přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se zbytkovým obsahem závadných látek, viz kapitola 4 a 5.
- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu existuje **možnost dovozu** obsahu septiků a žump či jiné **zvláštní odpadní vody**, eventuálně **čistírenského kalu přímo na ČOV**. Na tento způsob likvidace zvláštní odpadní vody však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v těchto případech dána platným ceníkem služeb provozovatele.

3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV

Libníč – část obce napojena na ČOV Libníč aktivace (700 EO)

3.1. Základní hydrologické údaje:

Srážkový normál pro území kanalizační sítě = 645 mm/rok

Recipient – název toku: IDVT 1024446 bezejmenný LB přítok č. 001.1 Kyselé vody od pramene
Z od obce Libníč; ř.km = 2,2 ; čhp 1-06-03-0530-0-00

správce toku: Povodí Vltavy České Budějovice

3.2. Trubní síť

Celková délka kanalizační sítě: 3,897 km

- z toho jednotná 3,116 km, splašková 0,781 km
- z toho gravitační 3,751 km, výtlačná 0,146 km

Počet obyvatel / z toho připoj. na ČOV: 402 / 300

Kanalizačních přípojek celkem: 117

Rozsah kanalizační sítě - viz situace v příloze 4

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

	násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK před ČOV	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 2 ČOV	5	$(1+4) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

- čerpací stanice kanalizace

nejsou

- volné kanalizační výusti

nejsou

3.4. Čistírna odpadních vod Libníč aktivace (700 EO)

Typ ČOV	mechanicko - biologická				
Stručný popis technologické linky (vč. parametrů)	Mechanický stupeň: provzdušňovaný lapák písku, strojně stírané česle (š. 600 mm, průřely 3 mm), ručně stírané česle na obtoku (š. 400 mm), odlehčovací komora "OK 3 ČOV" Biologický stupeň: aktivační nádrž (162 m³) s jemnobublinným provzdušňovacím systémem, dosazovací nádrž (čtvercová vertikální ŽB nádrž s kónickým dnem, 71,6 m³) Kalové hospodářství: zahušťovací nádrž kalu (4,4 m³), uskladňovací nádrž s aerobní stabilizací kalu (57,2 m³) Měření objemu: v šachtě na odtoku v oploceném areálu ČOV, Parshallův žlab P2 s ultrazvukovou sondou a registrací průtoku				
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod	č.j. OOZP/13994-3/2018/Pak ze dne 18.02.2019 vydal: Magistrát města České Budějovice, odbor OŽP				
Kolaudační souhlas k užívání stavby	č.j. OOZP/515-4/2023/Pak ze dne 02.02.2023 vydal: Magistrát města České Budějovice, odbor OŽP				
Kapacita ČOV	Q ₂₄ (m ³ /den)	200			
	BSK5 (kg/den)	42,0			
	ekvivalentní obyvatelé	700			
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (max.l/s, m ³ /měs a m ³ /rok)	6	8 800	88 000	
	BSK5 („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	22	30	1,13	
	CHSK („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	75	140	4,71	
	NL („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	25	30	1,3	
	N-NH4 („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)	12	20	1,06	
	N-celk („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)				
	P-celk („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)				
Údaje o skutečném přítoku / odtoku (za minulý rok)		PŘÍTOK		ODTOK	
	Q (ø m ³ /den a m ³ /rok)	131,7	48 088		
	BSK5 (ø mg/l a t/rok)	80,25	3,859	2,33	0,112
	CHSK (ø mg/l a t/rok)	220,75	10,615	26,33	1,266
	NL (ø mg/l a t/rok)	71,08	3,418	5,69	0,274
	N-NH4 (ø mg/l a t/rok)	37,65	1,811	0,15	0,007
	N-celk (ø mg/l a t/rok)				
	P-celk (ø mg/l a t/rok)				

3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV

Libníč – část obce napojena na BC 50 a VKV1

3.1. Základní hydrologické údaje:

Srážkový normál pro území kanalizační sítě = 645 mm/rok

Recipient – název toku: IDVT 10263457 Dobrá Voda ; ř.km = 3,25 ; čhp 1-06-03-0520-0-00

správce toku: Lesy ČR, s.p.

3.2. Trubní sít'

Celková délka kanalizační sítě: 0,563 km

- z toho gravitační jednotná 0,411 km, gravitační splašková 0,152 km

Počet obyvatel / z toho připoj. na kanalizaci / z toho připoj. na ČOV: 63 / 30 / 33

Kanalizačních přípojek celkem: 19

Rozsah kanalizační sítě - viz situace v příloze 4

3.5. Objekty na síti

- **odlehčovací komory**

nejsou

- **čerpací stanice kanalizace**

nejsou

- **volné kanalizační výusti** - povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod: povolení vydal MM České Budějovice, Odbor chrany životního prostředí dne 14.7.2009 pod č.j. OŽP 5955/09/Sn ve znění změny č.j. OOŽP 9520/2015/Sn ze dne 22.10.2015

Libníč		
ukazatel	jednotky	VKV 1
Q	max. l/s	0,8
	m ³ /rok	2000
BSK ₅	p – mg/l	40
	m – mg/l	80
	t/rok	0,08
CHSK _{Cr}	p – mg/l	150
	m – mg/l	220
	t/rok	0,3
NL	p – mg/l	50
	m – mg/l	80
	t/rok	0,1

3.6. Čistírna odpadních vod Libníč BC 50

Typ ČOV		mechanicko - biologická					
Stručný popis technologické linky (vč. parametrů)		<u>Mechanický stupeň:</u> provzdušňovaný vyjímatelný lapač hrubých mechanických nečistot ve tvaru děrovaného koše <u>Biologický stupeň:</u> balená ČOV typu Biocleaner BC 50 (D-N aktivace) - aktivační nádrž s jemnobublinným aeračním systémem, v AN vestavěná dosazovací nádrž <u>Kalové hospodářství:</u> kalová jímka provzdušňovaná středobublinným aeračním systémem, kal odvážen a likvidován na jiné ČOV					
		Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod			č.j. OOŽP 10915/2015/Sn ze dne 09.12.2015 vydal: MM České Budějovice, odbor ochrany ŽP		
		Kolaudační souhlas k užívání stavby			č.j. OOŽP/5268/2007/Pa ze dne 01.10.2008 vydal: MM České Budějovice, odbor ochrany ŽP		
		Kapacita ČOV	Q ₂₄ (m3/den)	10			
BSK5 (kg/den)	3,0						
ekvivalentní obyvatelé	50						
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (max.l/s, m ³ /měs a m ³ /rok)	0,8	268	3 154			
	BSK5 („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	25	50	0,07			
	CHSK („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	75	120	0,2			
	NL („p“/ „m“ - mg/l a t/rok)	25	50	0,07			
	N-NH4 („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)						
	N-celk („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)						
	P-celk („ø“/ „m“ - mg/l a t/rok)						
Údaje o skutečném přítoku / odtoku (za minulý rok)		PŘÍTOK			ODTOK		
	Q (ø m ³ /den a m ³ /rok)	8,2	2 996				
	BSK5 (ø mg/l a t/rok)	548,00	1,642	5,25	0,016		
	CHSK (ø mg/l a t/rok)	2 016,00	6,040	40,25	0,121		
	NL (ø mg/l a t/rok)	1 537,00	4,605	12,00	0,036		
	N-NH4 (ø mg/l a t/rok)						
	N-celk (ø mg/l a t/rok)						
	P-celk (ø mg/l a t/rok)						

4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvlášť nebezpečné látky** podléhá příloze č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
- jedy a žíraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.)
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména vlhčené ubrousky, hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel		limit pro kanalizaci do ČOV [mg/l]	limity pro kanalizaci do VKV, přes septiky bez dalšího stupně [mg/l]	limity pro kanalizaci do VKV, přes DČOV [mg/l]
BSK₅	biochemická spotřeba kyslíku	400	250	60
CHSK_{Cr}	chemická spotřeba kyslíku	800	500	170
NL_{suš}	nerozpuštěné látky	300	150	80
N-NH₄⁺	dusík amoniakální	60	60	60
N_{celk}	dusík celkový	90	90	90
P_{celk}	fosfor celkový	10	10	10
RAS	rozpuštěné anorganické soli	2 000	1 000	1 000
SO₄²⁻	sírany	400	300	300
F⁻	fluoridy	25	15	15
EL	extrahovatelné látky (tuky)	80	60	60
C₁₀ - C₄₀	uhlovodíky - ropné látky	10	5	5
PAL- A	tenzidy anionaktivní	10	10	10
CN⁻_{celk}	kyanidy celkové	0,2		
CN⁻_{tox}	kyanidy toxické	0,1		
Hg	rtuť	0,02		
Cu	měď	0,5		
Ni	nikl	0,3		
Cr	chrom celkový	0,3		
Cr⁶⁺	chrom šestimocný	0,05		
Pb	olovo	0,1		
As	arzen	0,1		
Zn	zinek	1,0		
Cd	kadmium	0,05		
T	teplota	40 °C	40 °C	40 °C
pH	reakce vody	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované – suma (fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren)		1,5		
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen,benzoanthracen,benzofluoranthren,benzoperylen,benzopyren,fluoranthren,phenanthren,chrysen,indenopyren,naftalen,pyren)		0,05		
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny		0,2		
Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma (mono -, di -, tri - a tetrachlor- methan, - ethan či - ethen)		0,05		
Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované – suma (mono-,di-,tri-,tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol)		0,03		
PCB polychlorované bifenyly - součet koncentrací šesti kongenerů		0,001		

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně specifické vyšší limity a s výjimkou vlastníků DČOV napojených do kanalizace zakončenou volnou výustí (VKV), jejichž odtokové limity jsou dosud určeny rozhodnutím vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění předčištěných vod.

Sjednání specifických, vyšších limitů musí být řešeno doplněním a schválením Přílohy č. 1 Kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu přitom takové vypouštění může umožnit jen tehdy, neohrozí-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů. Sjednání specifických, vyšších limitů je spojeno s poplatkem za nadstandardní znečištění odpadních vod.

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržívat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích

7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyrozumět orgány státní správy a organizace:
 - ❖ Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany ŽP tel. **386 801 111; 386 801 110**
 - ❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod, Č.Budějovice tel. **731 405 133; 386 109 131**
 - ❖ Správce toku : Povodí Vltavy, závod HV, Č.Budějovice tel. **387 683 111**
 - ❖ Hasiči - **150** (tísňové volání), Krajské ředitelství ČB tel. **950 230 801 - 810**
 - ❖ Policie ČR - **158** (tísňové volání)

7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- **oznámit** tuto skutečnost neprodleně **provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu** tj.
 - ČEVAK a.s., dispečink Č.B.** tel. **800 120 112** (bezplatné)
 - ČEVAK a.s., provozní středisko Budějovicko** mobil **724 057 343**
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

8.1 Určení množství odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb.), které mohou být rozhodnutím obce upraveny, nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. č. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodňovaných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

8.2 Stanovení jakosti odpadních vod

- a) Kontrola jakosti odpadních vod je zajišťována odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoří. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn, v některých případech viz dále, stanovit Dodatkem ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod povinnost producentů zajišťovat na vlastní náklady kontrolu jakosti svých odpadních vod. Jedná se zejména o producenty se zvláštními limity jakosti odpadních vod, producenty odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek a producenty s předčištěním odpadních vod. Kontrola jakosti se v rozsahu analýz předepisuje pouze pro charakteristické ukazatele dle typu odpadních vod a v četnosti odběru vzorků, která je přiměřená ročnímu objemu producentem vypouštěných odpadních vod. Výsledky analýz je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.
- b) Není-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentů směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.
- c) U producentů odpadní vody se specifickými limity je pro kontrolu směrodatný směsný vzorek; doba slévání se řídí délkou pracovní směny a má být stanovena s ohledem na možné změny jakosti odpadní vody v průběhu celého pracovního cyklu. To mimo jiné znamená, kde je akumulace, která zachycuje a vyrovnává rozdílnou kvalitu odpadní vody v průběhu pracovního cyklu, lze dobu odběru zkrátit případně až na prostý vzorek.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

- 9.1** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 9.2** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení :
- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,
 - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.
- 9.3** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5** Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6** V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

- 1. a) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace
b) Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV
- 2. a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek
b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů dle kapitoly 5
- 3. a) Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV
b) Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z VKV
- 4. Situace veřejné kanalizace

Příloha č. 1

a. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent - zdroj (typ předčištění)</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>limit pro ukazatel</i>	<i>maximální koncentrace (mg/l)</i>
nejdou			

Příloha č. 2

a. Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek (příl.č.1 nař. vlády č.401/2015 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
nejdou			

b. Seznam producentů odpadních vod s předčištěním (k zachycení závadných látek do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5).

<i>producent - zdroj</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
nejdou			

Legenda

- Komora kan.

OK

odlehčovací (3)

Čistírna odpadních vod

ČOV

ČOV (1)

Objekty na přípoje

ČOV

domovní ČOV (1)

Výust kan.

Výust bez určení

Výust z odlehčovací stoky | Havarijní přepad z ČSK | Výust z ČOV

Přípojka kan.

jiný provozovatel

kan. přípojka - geod. zaměřeno
- kan. přípojka - ostatní přesnosti

přípojka dešťová - geod. zaměřeno

Úsek kan.

mimo provoz

odlehčovací stoka

stoka dešťová - jiný provozovatel

stoka jednotná - geod. zaměřeno


stoka jednotná - ostatní přesnosti

stoka splašková - geod. zaměřeno

stoka splašková - jiný provozovatel

stoka splašková - ostatní přesnosti

tlakové potrubí spl. kan. - geod. zaměřeno

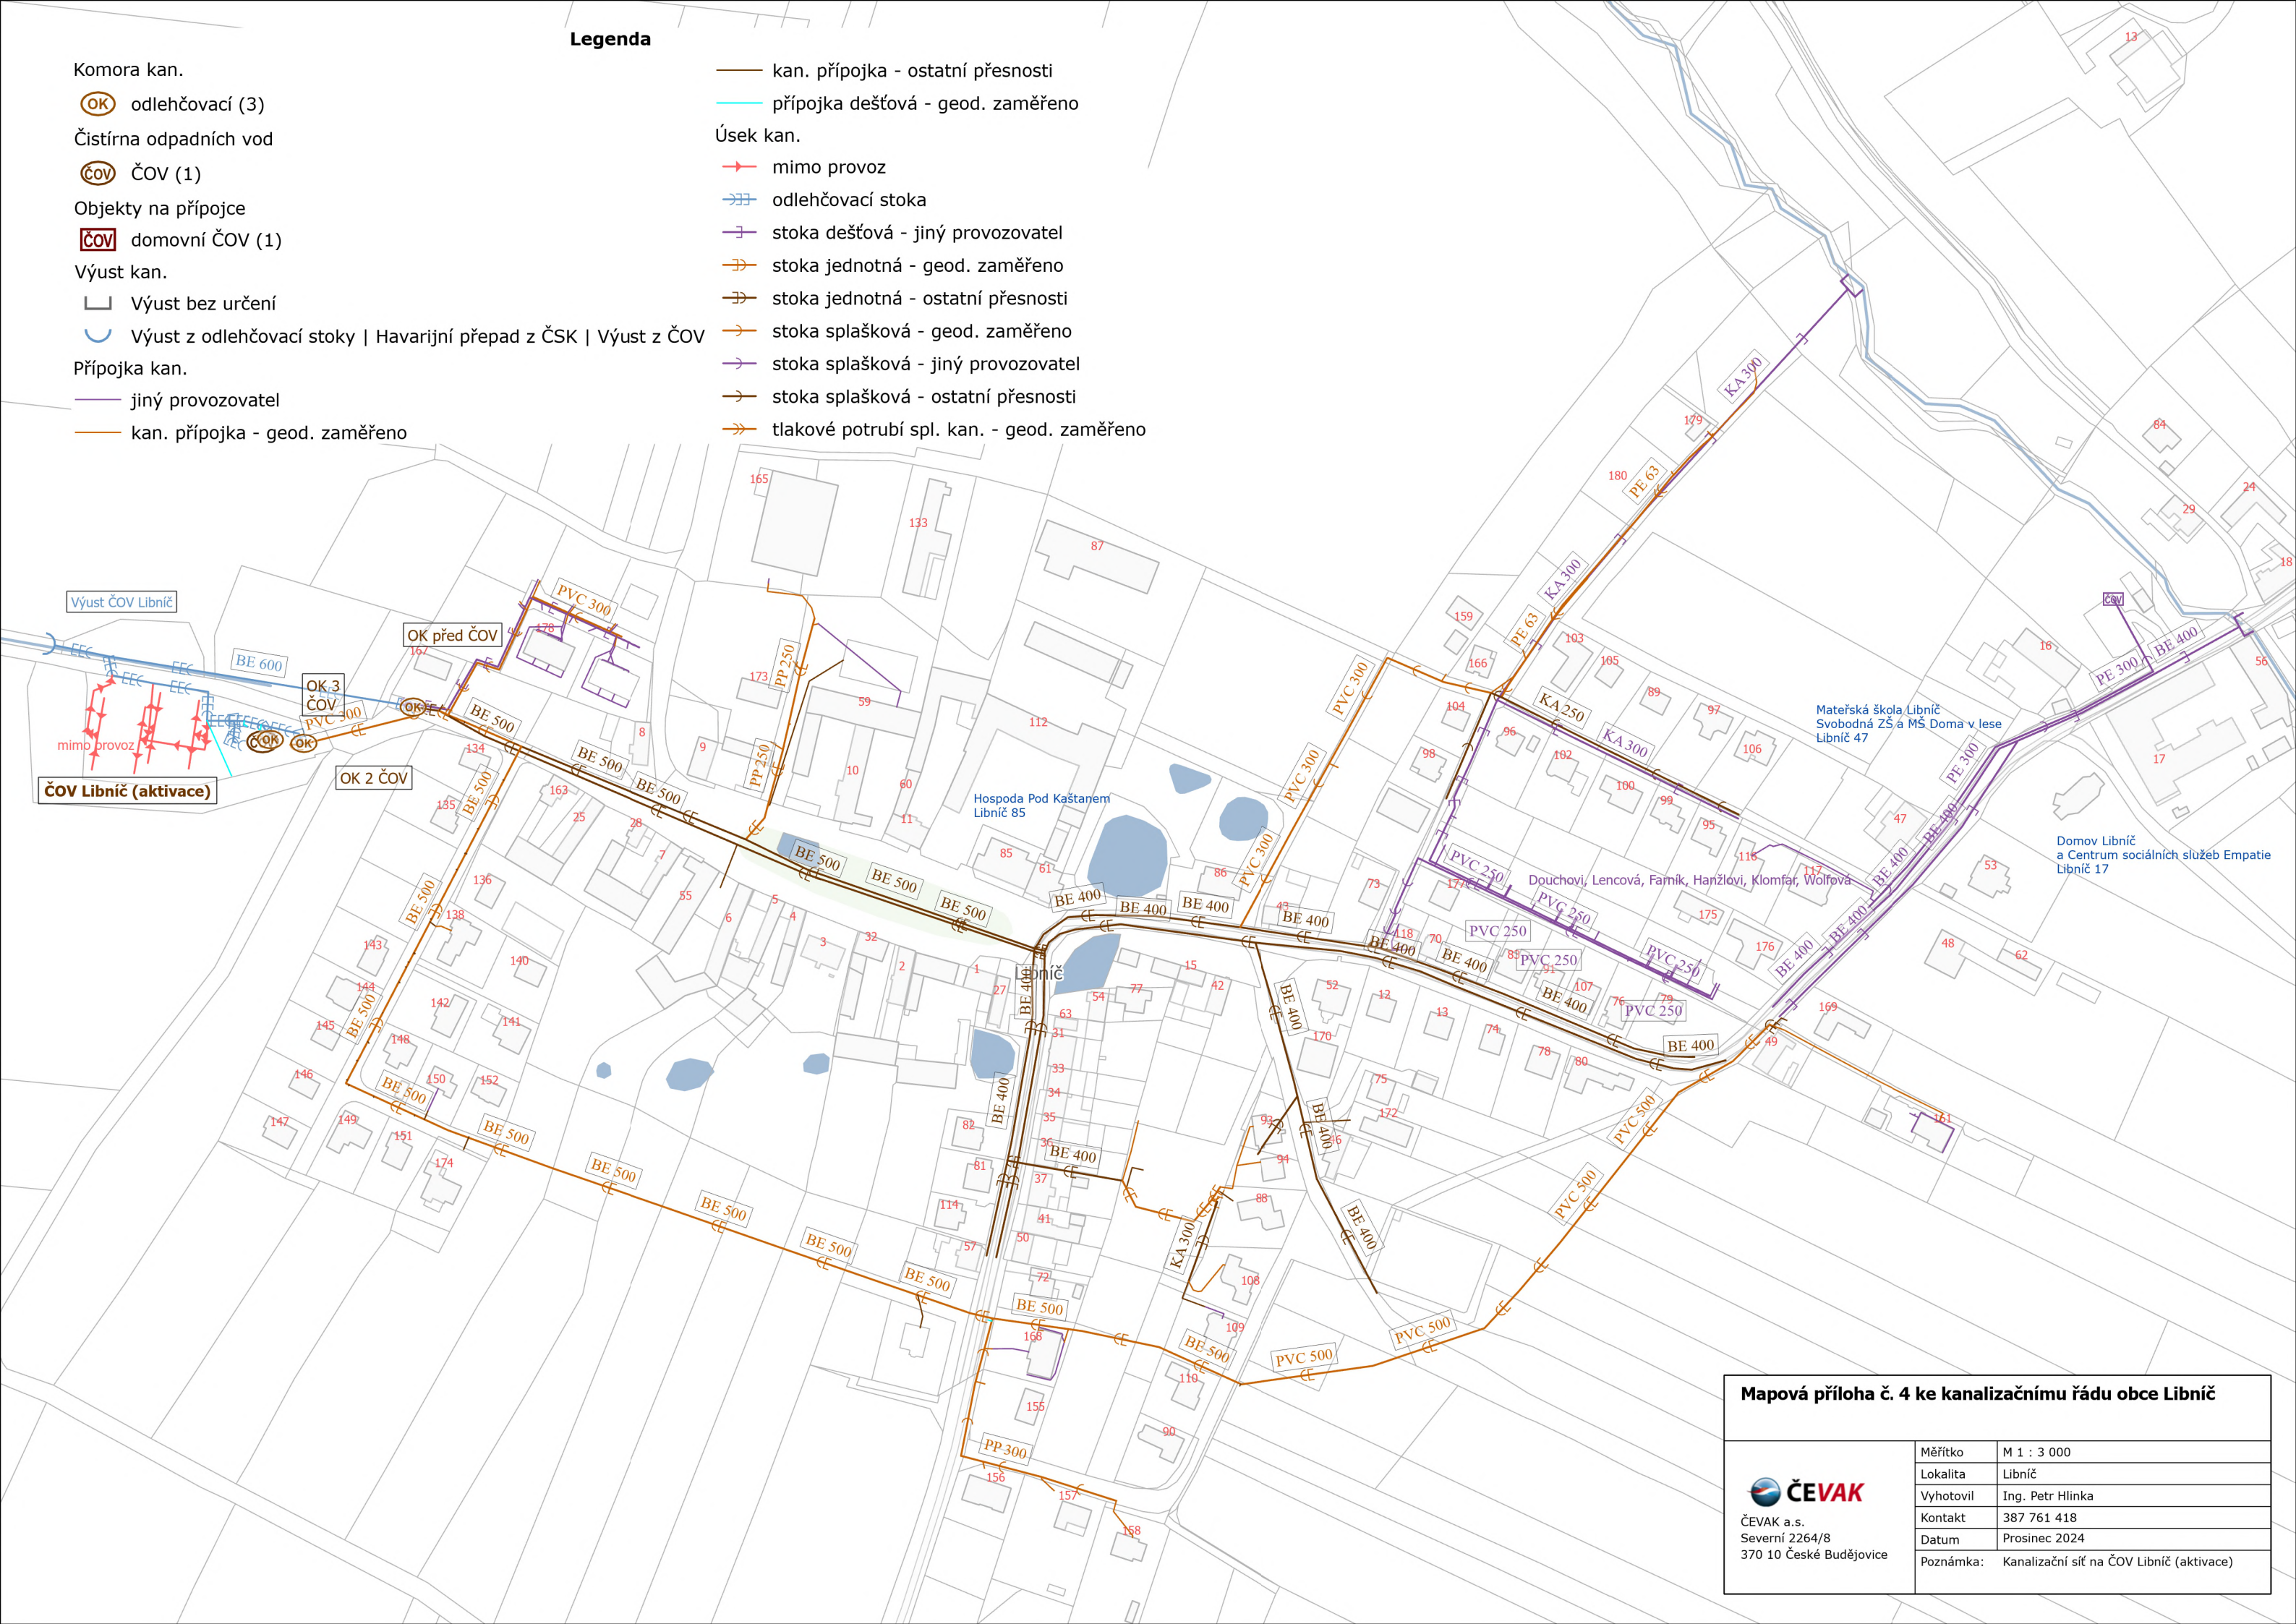

Mapová příloha č. 4 ke kanalizačnímu řádu obce Libnič		
ČEVAK a.s. Severní 2264/8 370 10 České Budějovice	Měřítko	M 1 : 3 000
	Lokalita	Libnič
	Vyhotovil	Ing. Petr Hlinka
	Kontakt	387 761 418
	Datum	Prosinec 2024
Poznámka:		Kanalizační síť na ČOV Libnič (aktivace)

Legenda

Čistírna odpadních vod

ČOV (1)

Objekty na přípojce

ČOV domovní ČOV (5)

Výúst kan.

Výúst bez určení

Výúst z odlehčovací stoky |
Havarijní přepad z ČSK | Výúst z ČOV

VKV (volná kanalizační výúst)

Přípojka kan.

jiný provozovatel

kan. přípojka - geod. zaměřeno

kan. přípojka - ostatní přesnosti

přípojka dešťová - geod.
zaměřeno

Úsek kan.


odlehčovací stoka

stoka dešťová - jiný provozovatel

stoka jednotná - geod. zaměřeno

stoka jednotná - ostatní přesnosti

stoka splašková - geod. zaměřeno

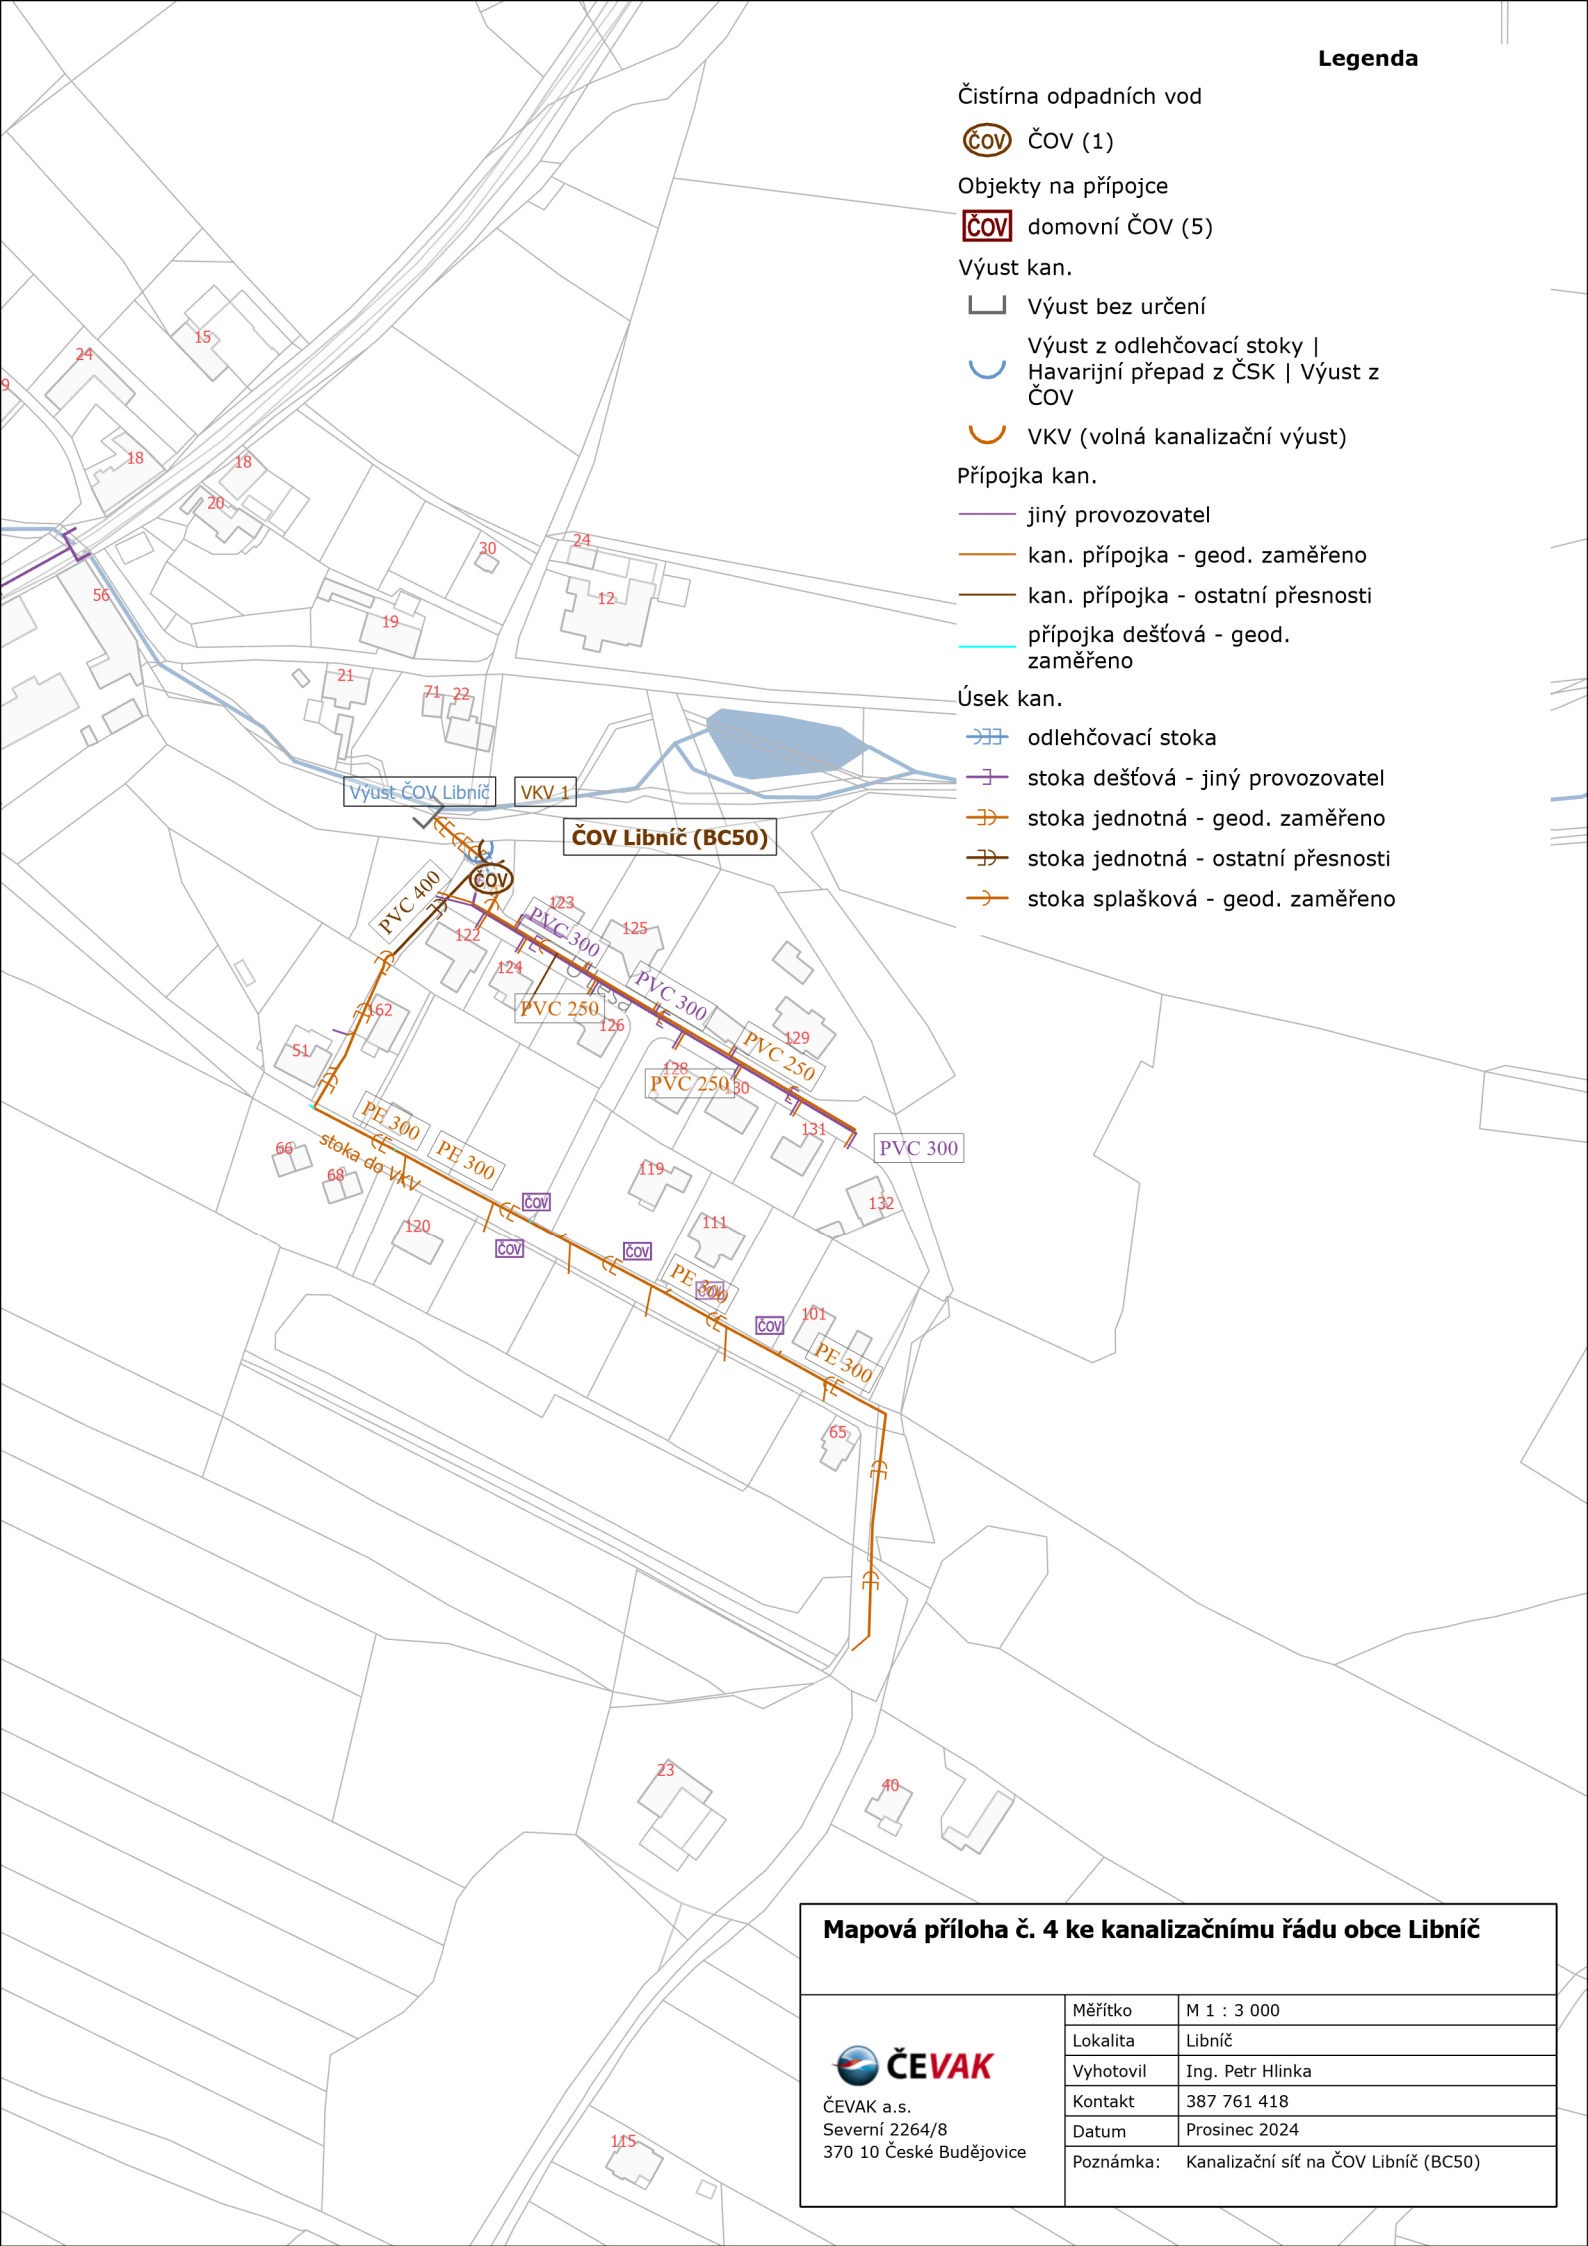

Mapová příloha č. 4 ke kanalizačnímu řádu obce Libníč



ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Měřítko	M 1 : 3 000
Lokalita	Libníč
Vyhotovil	Ing. Petr Hlinka
Kontakt	387 761 418
Datum	Prosinec 2024
Poznámka:	Kanalizační síť na ČOV Libníč (BC50)



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

11-12-2024

Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

dle rozdělovníku



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 27.12.2024

Magistrát města České Budějovice

Pařízková

Sp.zn.: OOZP/12663/2024/Pak

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

Č.j.:OOZP/12663-2/2024/Pak

Ing. Pařízková

386 801 115

ParizkovaE@c-budejovice.cz

10.12.2024

ROZHODNUTÍ

Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích,

schvaluje podle ust. § 39 zákona o vodovodech a kanalizacích

**Obci Libníč, IČO 00581445, Libníč čp. 85, 373 71 Libníč,
kterou zastupuje ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice**

**Kanalizační řád kanalizace Libníč
pro veřejnou potřebu vypracovaný v prosinci 2024 zpracovatelem ČEVAK a.s. České Budějovice**

za těchto podmínek:

- kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem
- změny zásadnějšího charakteru a doplňky musí být zapracovány do změny kanalizačního řádu a předloženy ke schválení

Odůvodnění:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice obdržel dne 5.12.2024 žádost zplnomocněného zástupce Obce Libníč - spol. ČEVAK a.s. České Budějovice, o schválení Kanalizačního řádu obce Libníč – místní části Libníč.

Jedná se o doplnění údajů na základě ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst.1 a 2 zákona o vodovodech a kanalizacích podle předložených dokladů a podkladů a na základě znalosti věci schvaluje tento kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je řádné užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem.

S přihlédnutím k tomu, že kanalizační řád splňuje zákonné požadavky, řešení navrhované žadatelem je technicky i ekonomicky odůvodněné a podle výsledku řízení nejsou ohrožené ani poškozené vodohospodářské a veřejné zájmy a práva jiných, schvaluje vodoprávní úřad tento dodatek a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.


Ing. Radek Kyrian
vedoucí odboru ochrany životního prostředí



Obdrží:

Účastníci řízení: (dodejky)

- ČEVAK a.s., České Budějovice, Severní 8, České Budějovice - zplnomocněný zástupce žadatele